


TYPISK GRØFTESNITT.
 Vatn-, spillvatn- og overvassleidning.
 Med skissert kabelgrøft.

Snitt gjeld for Børmo kommune.

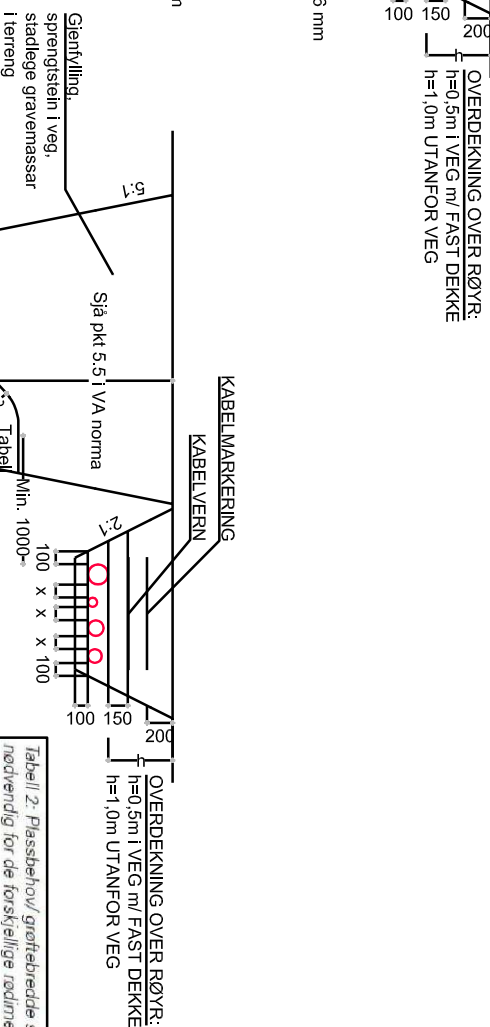

TYPISK GRØFTESNITT.
 Vatn-, spillvatn- og overvassleidning.
 Med skissert kabelgrøft.

Snitt gjeld for kommunane:
 Stord, Fitjar og Tynesnes

Tabell 2: Plassbehov/ grøftbredde som er nødvendig for de forskjellige rørdimensjoner.

Rørdiameter (mm)	Minste avstand til grøfteside (mm)	
	til grøfteside (mm)	mellom rør (mm)
DN ≤ 225	200	200
225 < DN ≤ 350	250	200
350 < DN ≤ 700	350	250
700 < DN ≤ 1200	425	400
1200 < DN	500	500

Tabell 3: Minste nedre fundamenttykkelse ved ulike diametre og ulike grunnforhold.

Nominell rørdiameter	Normale grunnforhold (mm)	Harde grunnforhold f.eks. fjell eller betong (mm)
DN < 400	150	150
400 ≤ DN < 1200	200	300
1200 ≤ DN < 2000	350	400